


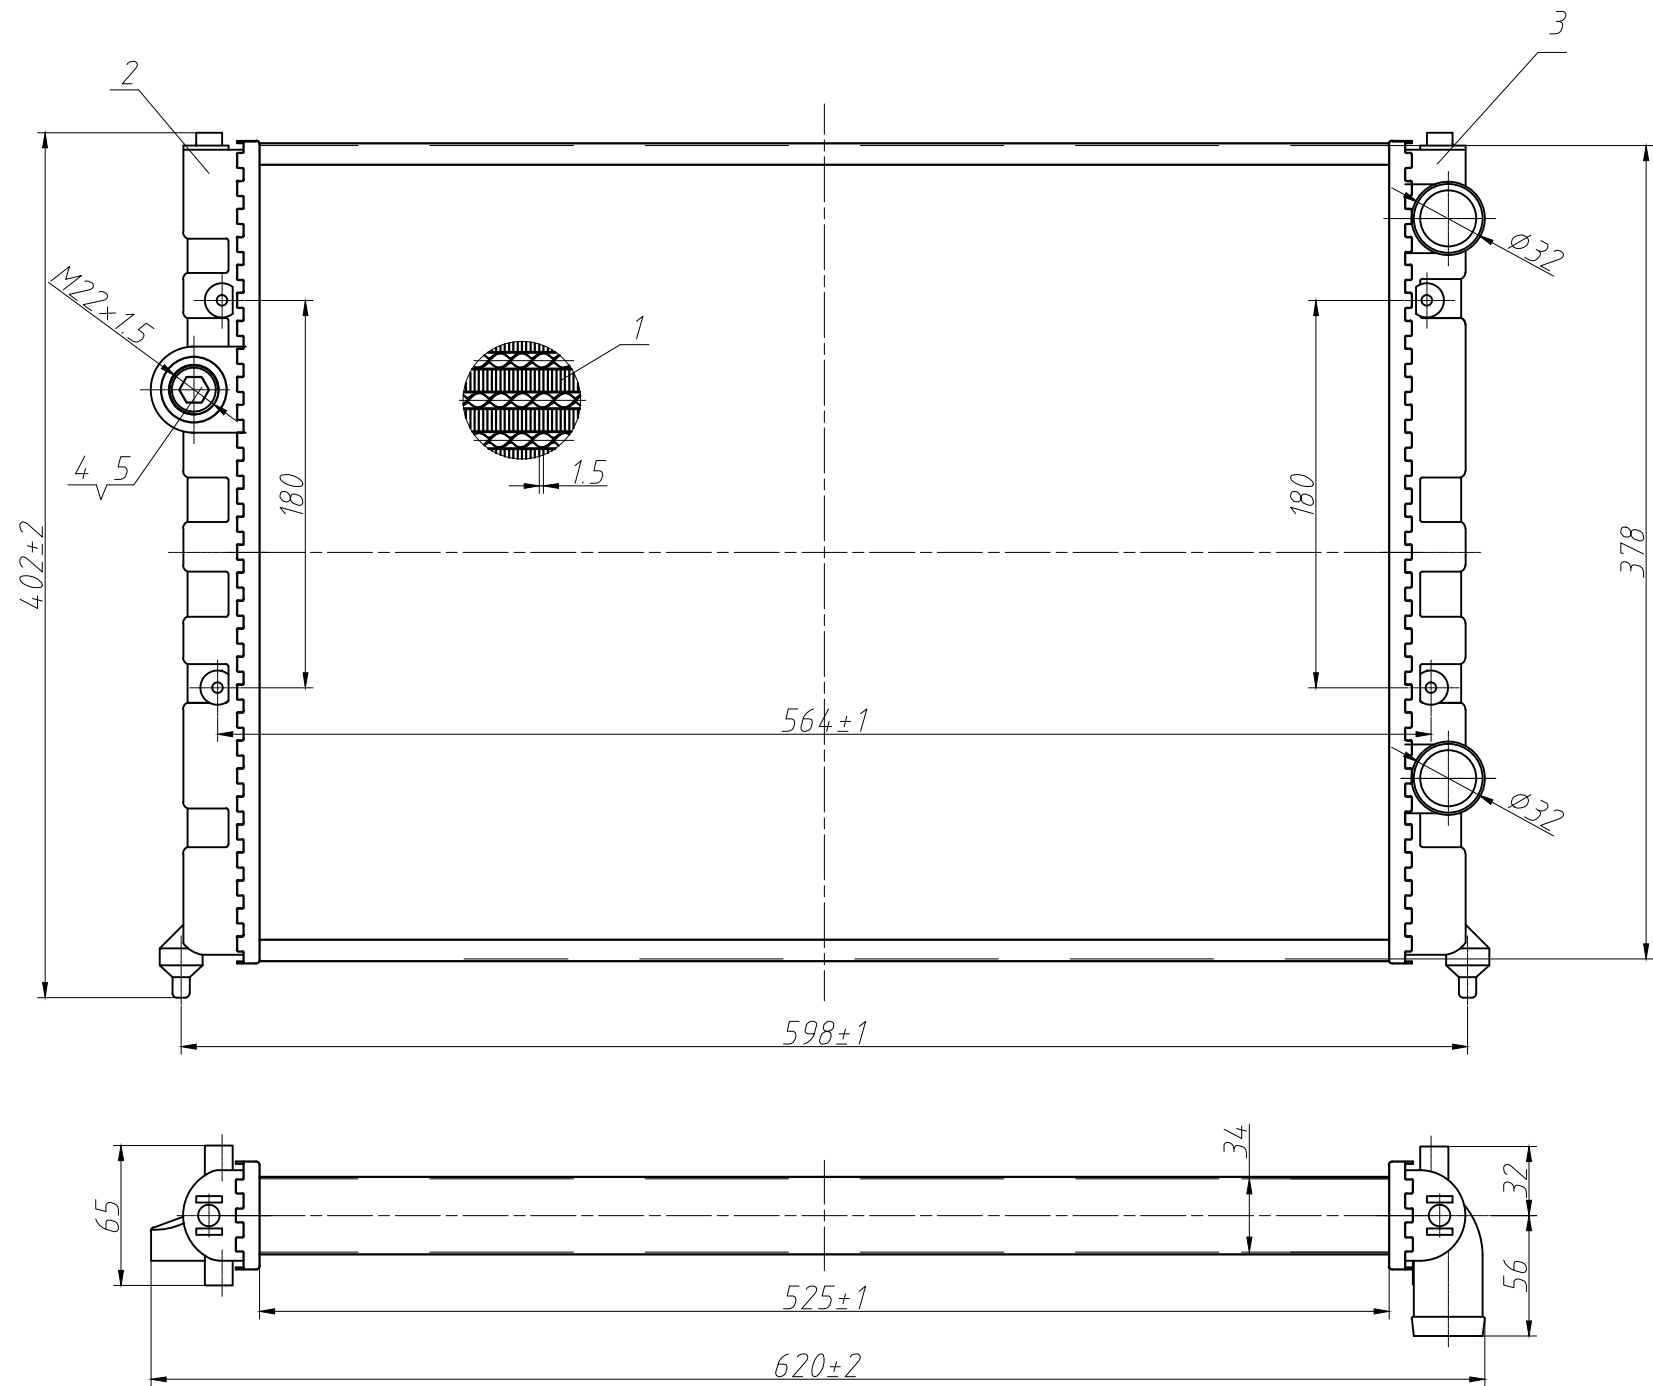

技术要求

- 散热器总成应牢固,美观,芯子不许有压伤和倒伏现象.
- 散热器总成必须经过不少于0.25Mpa压缩空气做密封性能试验,时间不少于60s,不得渗漏.
- 散热器片距应均匀,片数为名义片数的 $\pm 1\%$.
- 散热器芯子尺寸为525×378×34.
- 芯子两端叠片 ≤ 3 片,对角线差 $3\leq 800\geq 5$
- 其余技术要求均按QC/T468-1999之规定.

		防尘盖	1	聚乙烯			选配 (Ø32)											
5		O型圈	1	三元乙丙			选配											
4		堵头	1	PA66-GF30			选配											
3		右水室	1	PA66-GF30				标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日			
2		左水室总成	1					设计			标准化					阶段标记	重量	比例
1		芯体分总成	1					校对										
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	备注	审核										
								工艺				批准				共 页	第 页	

水箱散热器总成

1:3.5